


dz. 615/1

proj. ZŁĄCZE ZP1  
zasilanie DZ. NR 615/1


dz. 615/1

istn. ZŁĄCZE ZK-1+TL  
DZ. NR 615/1

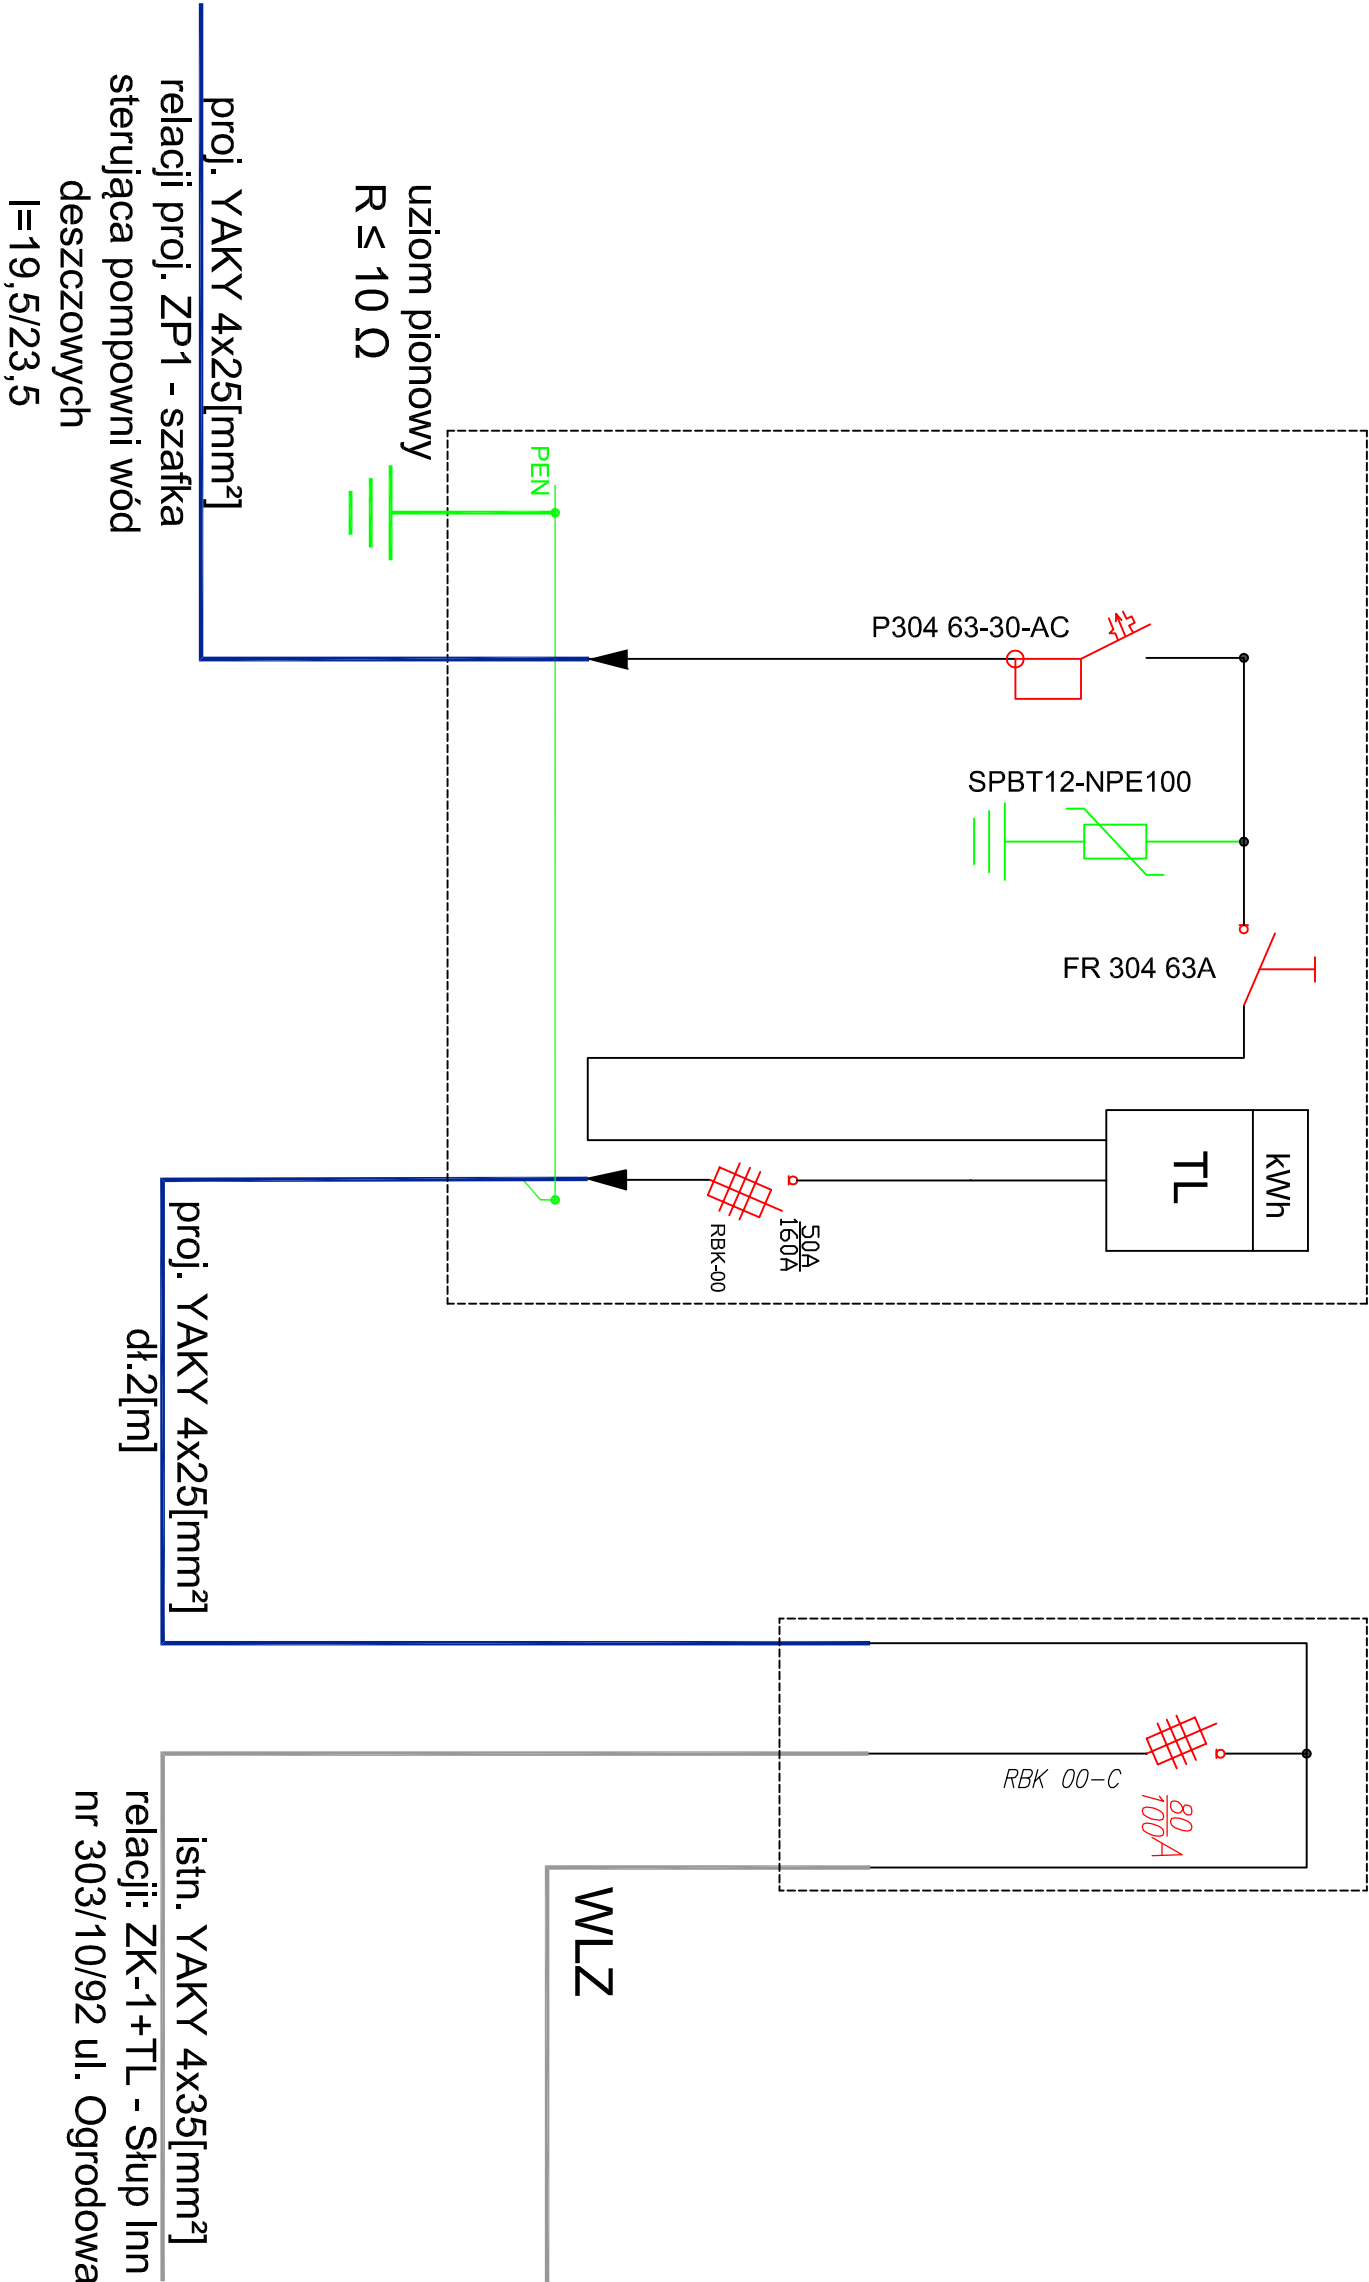

LEGENDA:

- numer działki, na której znajduje się złącze kablowe
- moc zapotrzebowana w [kW] - przyjęta w projekcie do obliczeń i doboru aparatów i osprzętu
- istniejąca linia kablowa
- projektowana linia kablowa

Inwestor:		Wykonawca:	
Gmina Solec Kujawski 86-050 Solec Kujawski ul. 23 Sycznia 7		 "AGADOR" S. C. Krzyżostof Zankow Elżbieta Zankow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tuchowska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Temat:		Nr rys.:	
PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DLA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH UL. OGRODOWA W SOLCU KUJAWSKIM DZ. 615/1		3	
Skala:		Nr ark.:	
1:500		1	
Rysunek:		Faza:	
SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO UKŁADU ZASILANIA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH		PBW	
Projektant:		Branża:	
inż. P. Proczek upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. instalacji elektrycznej nr KUPJ0179PODE04		ELEKT.	
Opracował:		Sprawdzał:	
Filip Świerzewski		inż. Arkadiusz Dewajt upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. instalacji elektrycznej nr KUPJ0083POWE12	