



STUDNIA KANALIZACYJNA PE-HD  
DN1000mm, DN1200mm

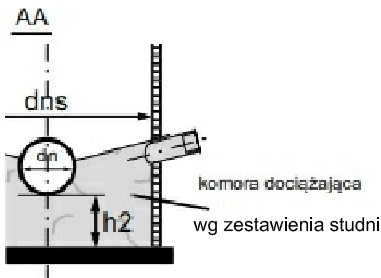

## WARIANT Z OSADNIKIEM

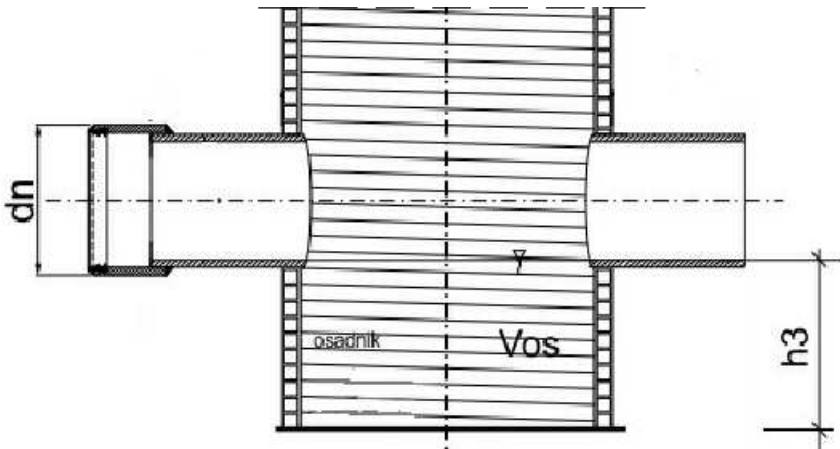

UWAGI:

(\*) - typ komory w zależności od warunków gruntowych,  
w gruntach mokrych  $h_2 = \min. 300 \text{ mm}$

H - wysokość studni od dna do kolektora głównego

dns - średnica studni = 1200mm

dn - średnica przewodu

h1 - zależne od nadbudowy betonowej i wysokości wjazdu

lo - ~ 350mm

$h_3$  - głębokość osadnika ,  $h_3=1,0\text{m}$

## SCHEMAT

RYS. NR 5